
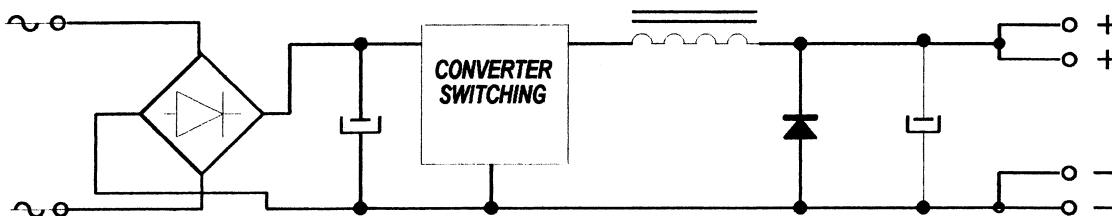


ALIMENTATORE SWITCHING 5 AMP. SWITCHING POWER SUPPLY

Su supporto a norme EN

Mounted on support acc. to EN rules

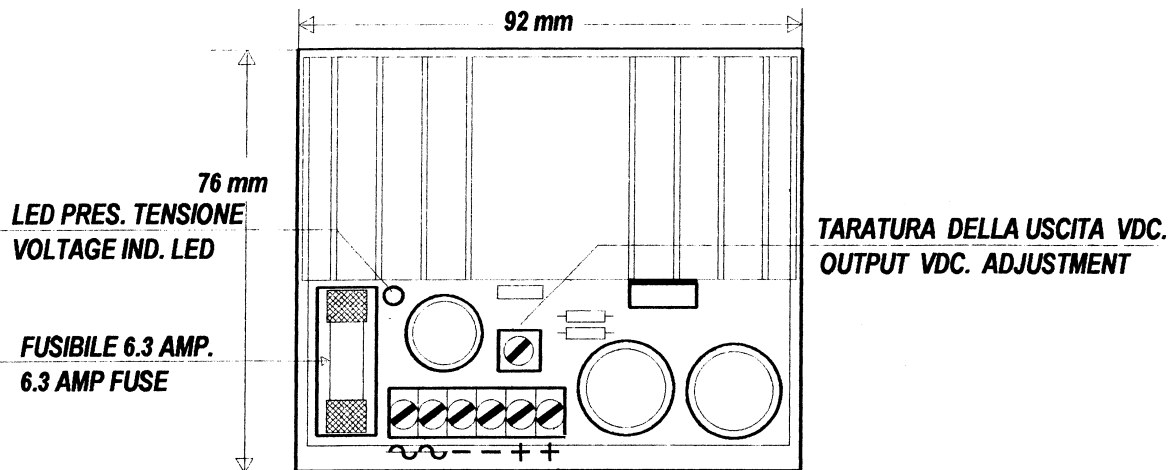

Tipo Type	Regolazione Adjustment	Tens.Ingresso Input Voltage	Tens. Uscita Output Voltage	Corrente Current	Stab. Stab.
UN-AL4	serie	15 - 28 Vac.	12 - 28 Vcc.	5 Amp.	0.01%

I Moduli alimentatori connessi a valle del trasformatore, consentono una alimentazione stabilizzata dei circuiti a loro collegati grazie al filtraggio della corrente in ingresso. Di norma sono tarati per una uscita standard di 24 Vcc. Tutti i moduli comunque dispongono di un trimmer di regolazione per poter regolare la tensione di uscita di circa il +/- 10%. In fase di ordine è possibile avere una tensione stabilizzata compresa tra 12 e 28 Vcc. Ogni alimentatore è in grado di disporre di una tensione pari a :
 $P_d = (V_{ac. ing.} \times 1.41 - 3 V_{cc.}) - V_{out}$
 Volendo regolare la tensione di uscita (V_{out}) per ottenere valori più bassi a parità della $V_{ac.}$ di ingresso, gli alimentatori saranno in grado di fornire correnti con correnti pressochè analoghe a quelle nominali.

The power supply modules connected to the transformer allow a stabilized feeding to the connected circuits, thanks to the filtering of the input current, and are adjusted for a standard 24 output Vdc. All these modules are equipped with a trimmers that permits the adjustment of the output voltage of about +/- 10%. Upon request, during purchase order phase it is possible to require and obtain a stabilized voltage between 12 and 28 Vcc. Every power supply can dissipate power (heat) according to following formula:
 $P_d = (V_{ac. in} \times 1.41 - 3 \text{ volt}) - V_{out}$
 Acting to the output voltage adjustment ($v. out$) in order to obtain lower values at input V_{ac} parity, the power supply will be able to supply current with voltages equals to the nominal ones.

UNITEC

SS.11 Padana Superiore, 30

Tel.02 92140200

20063 Cernusco Sul Naviglio (MI) Fax. 02 92147948